

## AJUSTE SETPOINT GMM (GÜNTNER MOTOR MANAGEMENT) CONDENSADOR EVAPORATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL ECOSS

O condensador evaporativo em aço inoxidável ECOSS é integrado com o sistema Güntner Motor Management for EC Fans, projetado para controlar a velocidade dos ventiladores axiais EC instalados no equipamento. O GMM supervisiona continuamente a pressão ou temperatura (conforme o modelo de ECOSS) em tempo real e, com base em um set point pré-estabelecido, modula a velocidade dos ventiladores para otimizar o desempenho do equipamento.



O GMM é projetado para maximizar a eficiência energética do equipamento, determinando a velocidade de rotação mínima requerida para manter a pressão ou temperatura próxima ao set point predefinido.

O valor de setpoint é pré-definido pela Güntner, porém é possível alterá-lo seguindo os passos abaixo:


**1º PASSO:** no display do GMM pressione o botão de rolagem.



**2º PASSO:** você será direcionado ao menu, procure pelo submenu setpoint rotacionando o cursor no sentido horário.




**3° PASSO:** quando localizar o submenu setpoint pressione o botão de rolagem.

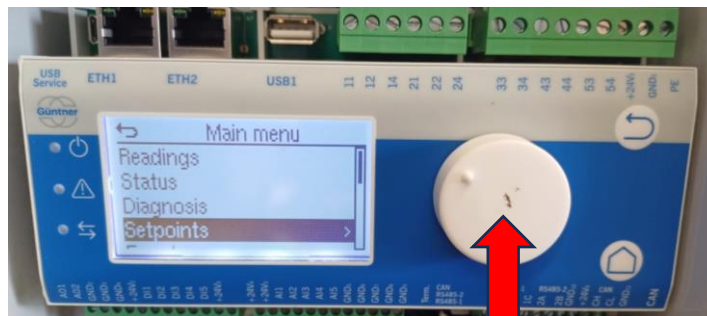


**4° PASSO:** para alterar o setpoint pressione o botão de rolagem 2 vezes.



**5° PASSO:** o valor do setpoint estará visível no visor, então com as setas direcionais determine o valor desejado.

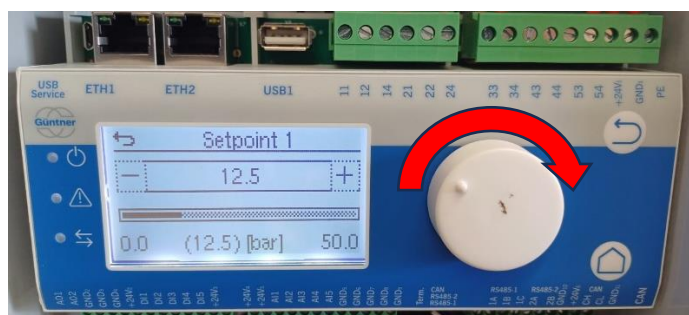

**6° PASSO:** após o ajuste do valor de setpoint pressione a tecla enter novamente, na sequência pressione a tecla menu inicial, para retornar ao menu status.

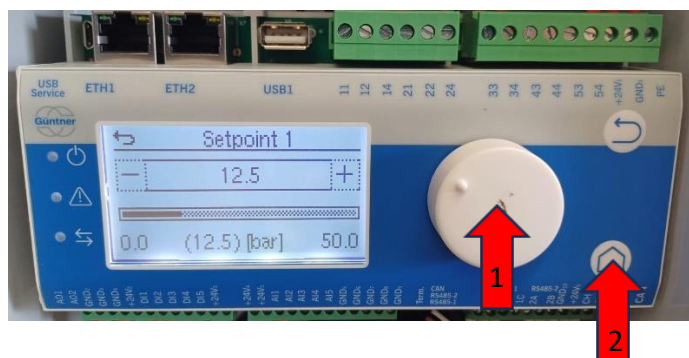

**7º PASSO:** o condensador ECOSS está habilitado para operação e modulação dos ventiladores.



## Importante!

A incorreta seleção do set-point do GMM do ECOSS aumentará o consumo de energia elétrica.

É importante que o setpoint seja estabelecido de acordo com a média de pressão ou temperatura de trabalho.

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações, consulte nossa área técnica.